


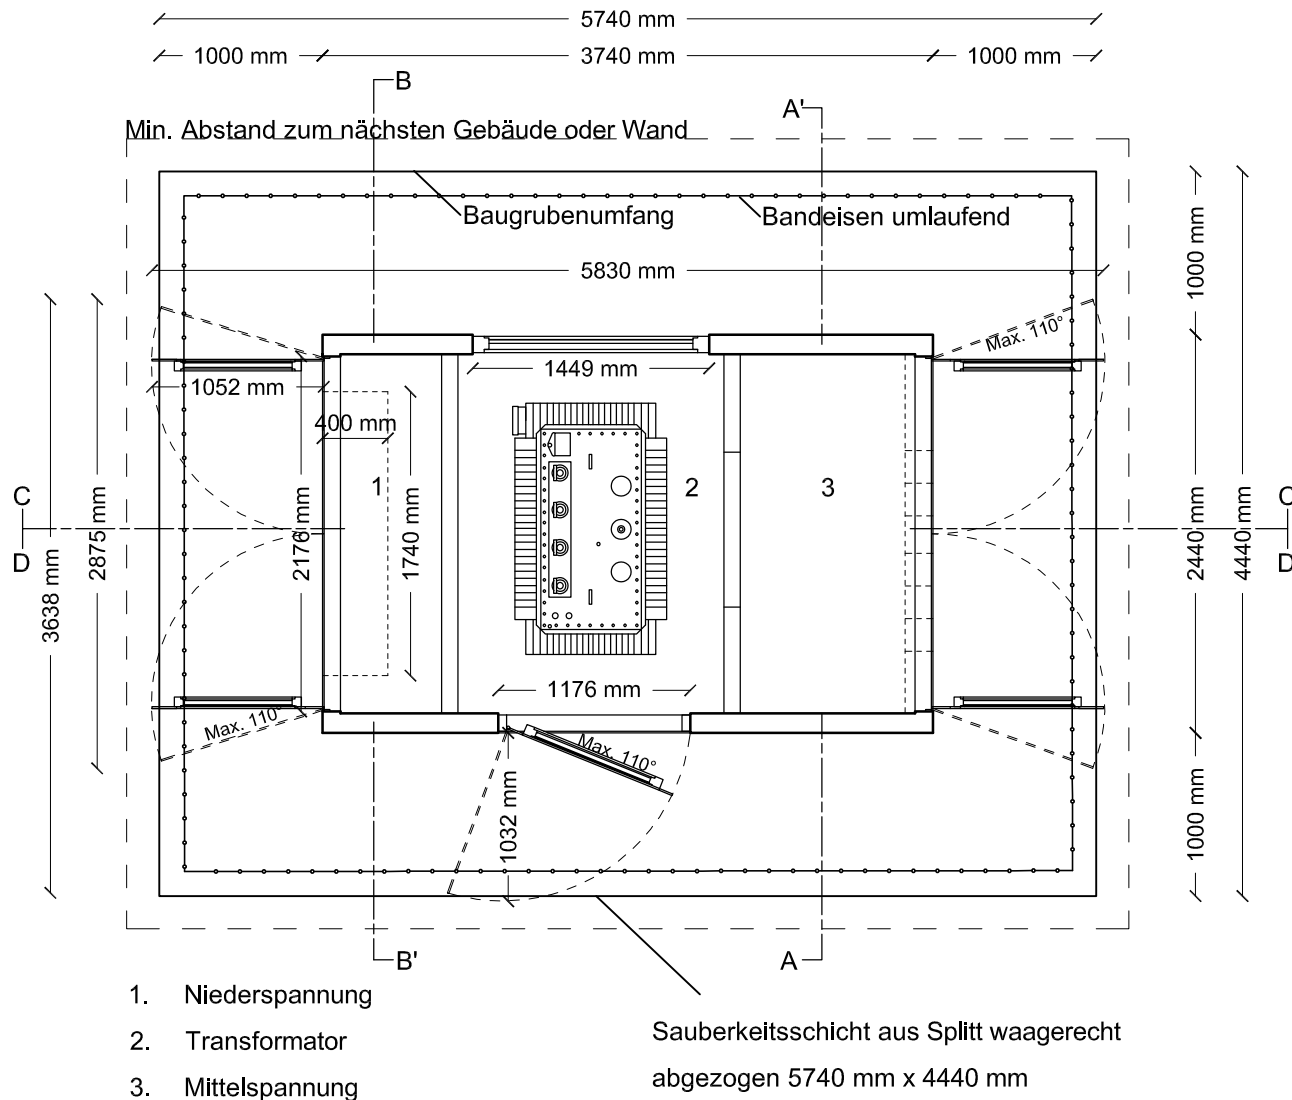

- Auf der Bausohle ist ein ca. 10cm starkes, planebenes und verdichtetes Sandbett vorzusehen (wie für Pflasterarbeiten). Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von max. 200kN/m² aus.
- Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der auftretenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen.
- Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten.
- Bei hohem Grundwasserstand oder in Überschwemmungsgebieten sollte eine Drainage zur Ableitung des Wassers errichtet werden.